

Vyjádření
autorizované osoby dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


k realizaci záměru AQUAPARK OPAVA
(dále jen „záměr“)

Jako autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsem posoudila návrh změny záměru Opava – sportoviště, bazén z roku 2010.

Stručný popis původního záměru z roku 2010:

plocha areálu	5 690 m ²
plocha areálu s přidruženými plochami	9 686 m ²
plocha celého řešeného území	12 640 m ²
kotelna	2x600 kW
parkoviště	72 parkovacích míst
počet návštěvníků:	460
počet zaměstnanců:	15

Situace záměru byla navržena následovně:

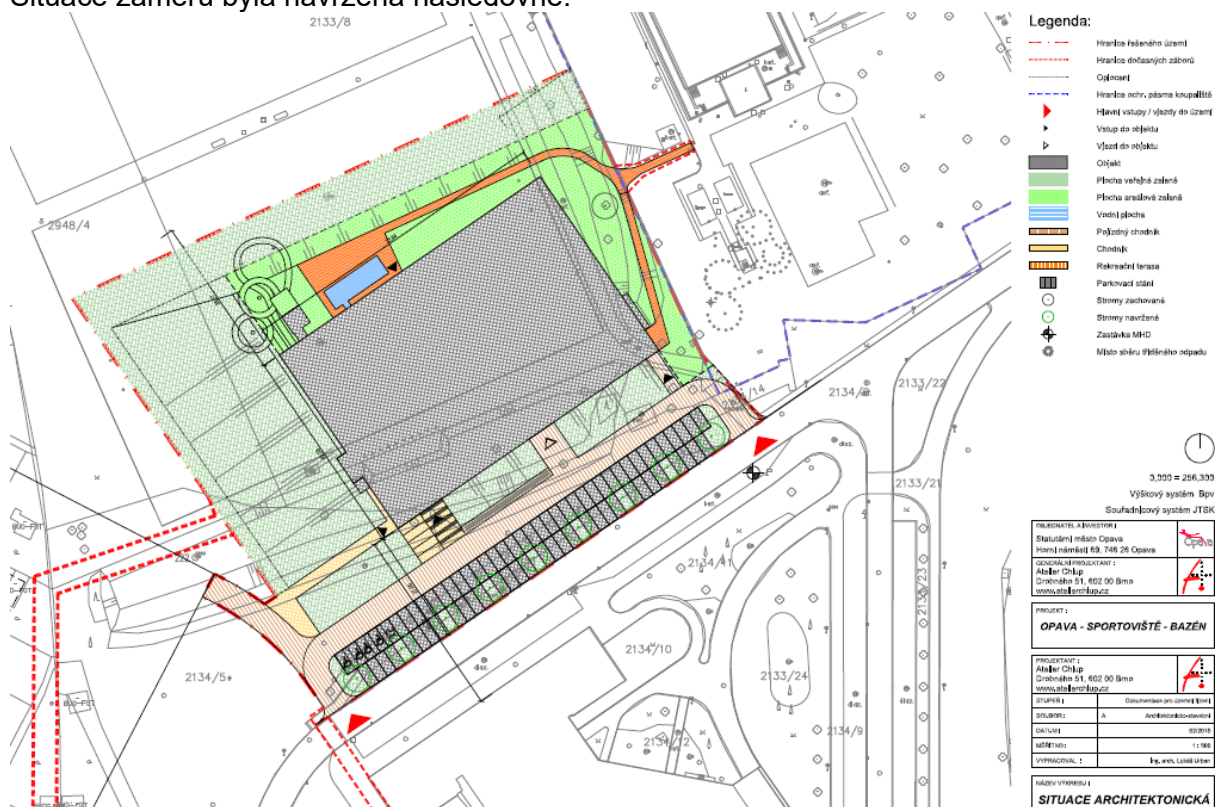

Stručný popis nového návrhu záměru (2019)

plocha stavby sportoviště (bazénu)	4400 m ²
plocha celého řešeného území	11 300 m ²
vytápění	dosud nestanoveno
parkoviště	120 parkovacích míst
počet návštěvníků:	400 – 475 jednorázově
počet návštěvníků:	3200 osob/den
počet zaměstnanců:	10-15

Plavecký bazén s aquaparkem bude začleněn do kompozice sportovního areálu v severozápadní části řešeného území. Šatny a technické zázemí budou umístěny pod pochozím terénem. Nový plavecký areál bude propojen s prostorem stávajícího koupaliště bez stavebního zásahu společným vstupem venkovním přístupovým chodníkem, který podchází bazénovou halu. Bude mimo jiné obsahovat část s vodními atrakcemi a sportovní plavecký bazén s pohledem na celý sportovní areál s rekreačními plochami a parkovými úpravami.

Aquapark bude umístěn na straně řešeného území podél vodoteče, jeho bazény budou situovány v úrovni stávajícího letního koupaliště, což zajistí jejich vizuální propojení se stávajícím letním koupalištěm. Do prostoru nového aquaparku budou přemístěny tobogány, a to v návaznosti na stávající dětský venkovní bazén a hřiště.

Celá dispozice sportoviště umožní funkční propojení nového krytého plaveckého bazénu, letního koupaliště, aquaparku, sauna apod. Moderní způsob provozování zajistí fungování areálu s použitím čipových identifikátorů včetně možnosti vymezení vstupů na jednotlivé atrakce.


Plavecký bazén bude mít délku 25 m s osmi drahami, dále bude k dispozici zážitkový bazén s vodními atrakcemi, dětský bazén, vnitřní tobogán, sauna, masérna a solárium; při vstupu bude k dispozici občerstvení pro veřejnost. Navrhovaná dispozice umožní zachování stávajícího letního vstupu do Městského koupaliště.

Dopravní napojení

Zachování stávajícího nevyhovujícího dopravního napojení na město přes ulici Jaselskou by vedlo k narušení vstupu do městského parku. Přístup ulicí Žižkova přes čtvrť rodinných domů by znamenal nevhodné navýšení dopravy v zóně bydlení, zejména při nárazových sportovních akcích. Z uvedených důvodů je navrhováno nové napojení na městskou radiálu – ulici Krnovskou. Bylo by tak zajištěno přímé logické navázání na městskou dopravní síť a byl by umožněn potenciální rozvoj zastavitelných ploch mezi ulicemi Krnovská a Žižkova. Současně by zůstal zachován klidný přístup do městských sadů.

Parkování vozidel návštěvníků je zajištěno po obvodu řešeného území. Území zůstane přístupné i pro pěší, cyklisty a veřejnou dopravu.

Situace záměru dle návrhu 2019

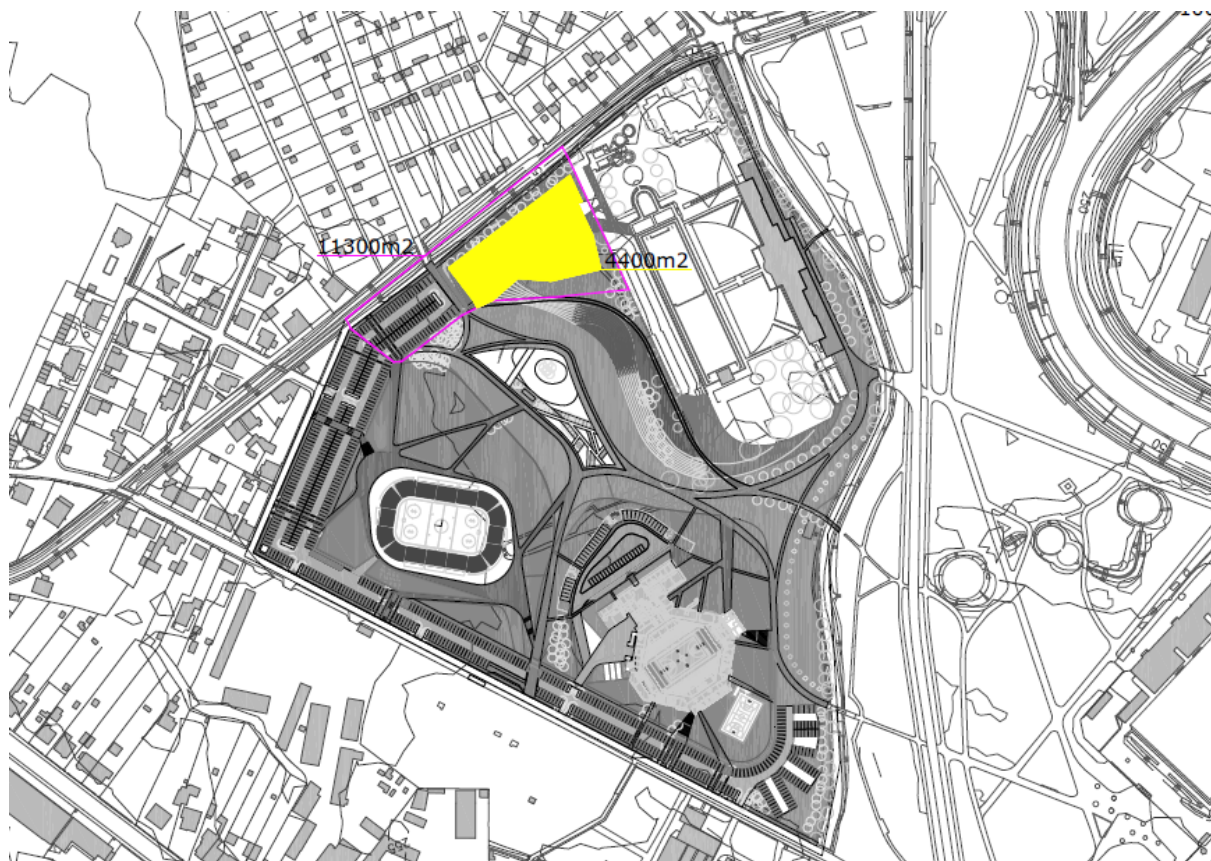

Nejbližší území Natura 2000 a zvláště chráněná území:



V blízkém okolí řešeného území se nenachází žádná zvláště chráněná území nebo lokality soustavy Natura 2000. Nejbližším je EVL Hněvošický háj a EVL Údolí Moravice, z maloplošných zvláště chráněných území PP Otická sopka.

Na žádné zvláště chráněné území ani lokalitu soustavy Natura 2000 nebude mít záměr negativní ani pozitivní vliv.

Potřeba posuzování vlivu záměru na životní prostředí byla zvažována s přihlédnutím k následujícím bodům přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Č. bodu	Název činnosti	Vyhodnocení záměru vzhledem k danému bodu
4	Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem od stanoveného limitu (50 MW).	Je zřejmé, že tepelný výkon vytápění objektu bude výrazně nižší než limit (předpoklad do 1,5 MW).
86	Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu (limit 200 t pro zjišťovací řízení).	V areálu budou skladovány nebezpečné chemické látky a směsi v množství nepřevyšujícím 4 t (desinfekční prostředky, plynný chlór, chlornan sodný apod.) Limit nebude naplněn.
109	Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst).	V území se předpokládá zřízení 120 parkovacích míst. Limit nebude naplněn.
108	Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha).	Nejedná se o záměr rozvoje sídla, není dosažen limit.
116	Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od stanoveného limitu (1 ha) a ubytovací zařízení vně sídelních oblastí s kapacitou od stanoveného limitu (100 lůžek).	Předmětem záměru je sportovní areál uvnitř sídelní oblasti (zastavěného území dle platného územního plánu). Součástí záměru není ubytování návštěvníků. Podmínky bodu č. 116 nejsou splněny.

Závěr:

Na základě předložených dosud známých podkladů a s přihlédnutím k absenci zvláště chráněných území v řešené lokalitě jako autorizovaná osoba konstatuji, že záměr nenaplnuje ust. § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a **nebude tedy předmětem posuzování ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

Předmětný záměr nedosahuje limitu uvedeného u hodnocených bodů přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr se nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, **není tedy ani podlimitním záměrem ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.**

V Opavě dne 17.11.2019



Ing. Pavla Žídková
747 62 MOKRÉ LAZCE 293
IČ: 616 11 531

.....
Ing. Pavla Žídková,
autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., osvědčení č. 4094/435/OPVŽP/95,
prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16
Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
tel. 777 807 191, zidkova.pavla@seznam.cz